

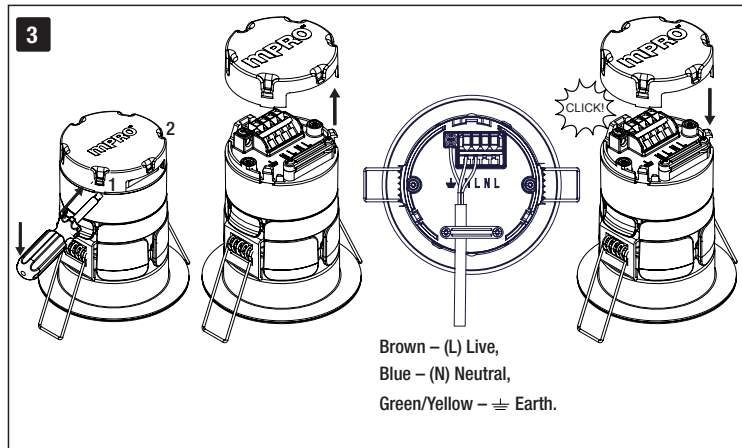
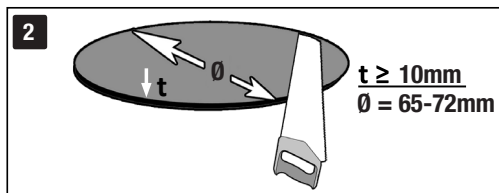



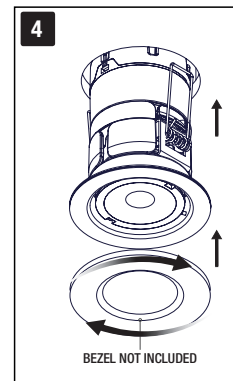


## WITHOUT INSULATION


### CEILING VOID REQUIREMENTS

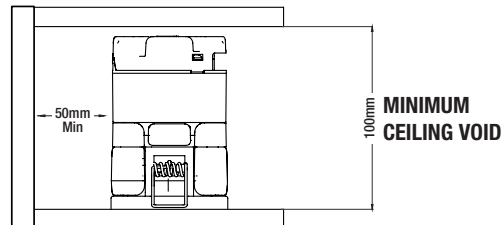


### CEILING VOID REQUIREMENTS

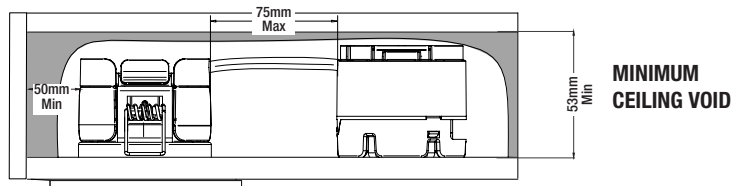



## 4A WITH INSULATION FOLLOW STEPS 1-3

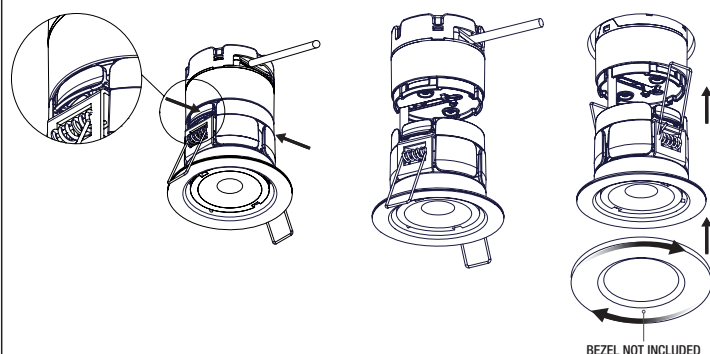

### CEILING VOID REQUIREMENTS

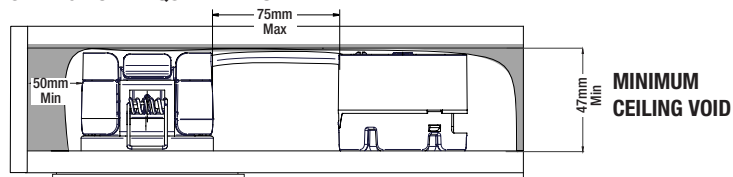

## 4B WITH INSULATION FOLLOW STEPS 1-4A

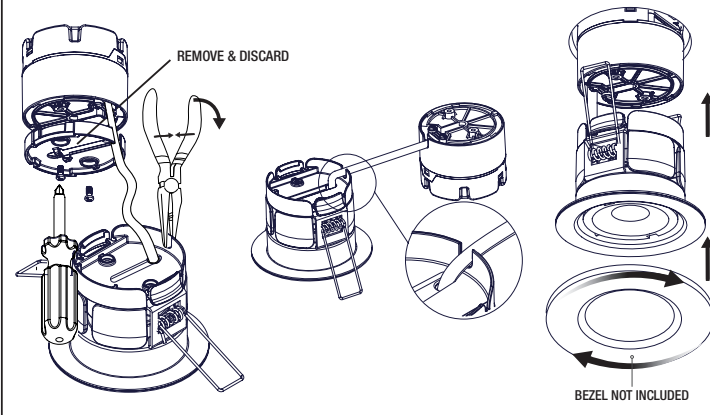

GB

Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.

Mains supply voltage 220-240V AC

AU-MPRO is dimmable.

AU-MPRO is for indoor use only.

IP65 rated luminaires are protected against dust and jets of water. They are suitable for installation in locations containing a bath or shower, as defined by the National Wiring Regulations, Zones 1 & 2 where water jets are likely.

An Earth connection is not required as these are Class 2 (Double Insulated) luminaires.

Note – These require a bezel during installation (ordered separately code AU-BZ600\*\*/ AU-BZ601\*\*, where \*\* = finish).

This downlight must be disconnected before insulation resistance testing of the lighting circuit.

Brown – (L) Live, Blue – (N) Neutral, Green/Yellow –  $\equiv$  Earth.

NL

De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedradingsvorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Spanning netvoeding 220-240V AC.

AU-MPRO met de meest.

Deze armaturen mogen alleen binnen worden gebruikt.

Armaturen met een IP65-classificatie zijn beschermd tegen stof en waterstralen. Ze zijn geschikt voor installatie op locaties met een bad of douche, zoals gedefinieerd door de I.E.E. Bedradingsvorschriften, Zones 1, 2 waar waterstralen waarschijnlijk zijn.

Een Aarddraad is niet nodig aangezien dit Klasse 2-lampen zijn (dubbel geïsoleerd).

NB - Dit vereist tijdens installatie een vassing (afzonderlijk te bestellen, code AU-BZ600\*\*/ AU-BZ601\*\*, waarbij \*\* = afwerking). Deze downlighter moeten losgekoppeld worden voordat de isolatieweerstand van het net gemeten wordt.

Bruin - (L) fase, Blauw - (N) nul, Groen/Geel -  $\equiv$  aarde.

DE

Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden. Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Netzspannungsversorgung 220-240V AC

AU-MPRO sind dimmbar von 20-100% mit den gängigsten Dimmern.

AU-MPRO sind nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

IP65 zertifizierte Beleuchtungskörper sind vor Staub und Wasserstrahlen geschützt. Sie sind geeignet für eine Installation in Räumen mit Bad oder Dusche, die nach den nationalen elektrischen Anschlussvorschriften als Zonen 1 & 2 definiert sind und wo Wasserstrahlen wahrscheinlich sind.

Ein Erdungsanschluss ist nicht erforderlich, da es sich um Beleuchtungskörper der Klasse 2 (doppelt isoliert) handelt.

Hinweis – Diese erfordern eine Blende für die Installation (separat zu bestellen, Bestellcode AU-BZ600\*\*/ AU-BZ601\*\*, wobei \*\* = Finish).

Diese Downlight müssen getrennt sein bevor der Isolationswiderstand des Beleuchtungsstromkreises getestet wird.

Braun – (L) stromführend, Blau – (N) neutral, Grün/Gelb –  $\equiv$  Erde.

SE

Installationen måste utföras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande installationsföreskrifter.

Nätspänning 220–240 V AC.

AU-MPRO är dimbar

Dessa belysningsarmaturer är avsedda endast för inomhusbruk.

IP65-klassade armaturer är skyddade mot damm och vattenbegynnning. Armaturerna är lämpliga för installation i badrum enligt gällande installationsföreskrifter, även där vattenstrålar kan förekomma.

Jordanslutning krävs inte eftersom denna armatur är klass 2-klassad (dubbelisolerad).

Obs! Frontring krävs för installation (beställs separat). Art.nr. AU-BZ600\*\*/ AU-BZ601\*\*, där tecknen \*\* indikerar yrbehandling.

Dessa downlight måste kopplas bort innan isolatlonstestning av belysningskretsen sker.

Brun: fasledare, blå: nollledare, grön/gul: jordanslutning –  $\equiv$ .

IT

Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Tensione dell'alimentazione di rete 220-240V AC

AU-MPRO sono dimmerabili. dal 20 al 100% con i più comuni dimmers.

Esclusivamente per uso interno.

Gli apparecchi con grado di protezione IP65 sono protetti da polvere e getti d'acqua. Sono idonee a essere installate in luoghi in cui è presente un bagno o una doccia, quali definiti dalle Normative nazionali di cablaggio, Zone 1 & 2 dove sono probabili i getti d'acqua.

Non serve collegamento a massa dal momento che gli apparecchi sono di Classe 2 (doppio isolamento).

N.B.: Questi apparecchi richiedono una cornice durante l'installazione (da ordinare separatamente codice AU-BZ600\*\*/ AU-BZ601\*\*, dove \*\* = fine).

Questi faretti downlight devono essere disconnessi dal circuito elettrico prima del test di resistenza all'isolamento.

Marrone: (L) fase, blu: (N) neutro, verde/giallo:  $\equiv$  terra

NL

De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedradingsvorschriften. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde elektricien.

Spanning netvoeding 220-240V AC.

AU-MPRO met de meest.

Deze armaturen mogen alleen binnen worden gebruikt.

Armaturen met een IP65-classificatie zijn beschermd tegen stof en waterstralen. Ze zijn geschikt voor installatie op locaties met een bad of douche, zoals gedefinieerd door de I.E.E. Bedradingsvorschriften, Zones 1, 2 waar waterstralen waarschijnlijk zijn.

Een Aarddraad is niet nodig aangezien dit Klasse 2-lampen zijn (dubbel geïsoleerd).

NB - Dit vereist tijdens installatie een vassing (afzonderlijk te bestellen, code AU-BZ600\*\*/ AU-BZ601\*\*, waarbij \*\* = afwerking). Deze downlighter moeten losgekoppeld worden voordat de isolatieweerstand van het net gemeten wordt.

Bruin - (L) fase, Blauw - (N) nul, Groen/Geel -  $\equiv$  aarde.

UAE

يجب أن يتم تركيب وقتاً لأحدث طبعة من الدلائل الوطنية لتوصيلات الأسلاك. وإذا كنت في شك استشر كهربائي مؤهل.

قائمة صيغ التيار الكهربائي: تيار متردد 240-220 فولت

قائمة صيغ التيار الكهربائي: تيار متردد 240-220 فولت

قائمة صيغ التيار الكهربائي: تيار متردد 240-220 فولت

قائمة صيغ التيار الكهربائي: تيار متردد 240-220 فولت

قائمة صيغ التيار الكهربائي: تيار متردد 240-220 فولت

قائمة صيغ التيار الكهربائي: تيار متردد 240-220 فولت

توصيلة أرضي غير مطلوبة حيث أن هذه تركيبات إنارة من الفئة 2

توصيلة الأرضي

توصيلة الأرضي

ملاحظة – تحتاج تركيبات الإنارة هذه إلى إطار خاص أثناء التركيب (نمط طلبه على حدة، الكود

يجب فصل مصابيح الإنارة لأدخل هذه قبل إجراء اختبار العزل.

يجب فصل مصابيح الإنارة لأدخل هذه قبل إجراء اختبار العزل.

يجب فصل مصابيح الإنارة لأدخل هذه قبل إجراء اختبار العزل.